



Betriebsanleitung/Konformitätserklärung für tragbare und fahrbare Feuerlöscher gemäß DGRL



Lesen Sie diese Betriebsanleitung und das Bedienschild auf dem Feuerlöscher vor der Aufstellung bzw. Montage am Bestimmungsort genau durch und geben Sie die darin enthaltenen Informationen auch an andere mögliche Anwender des Feuerlöschers weiter. Die Anwender müssen im Umgang mit Feuerlöschern eingewiesen und auf Gefahren bei Missbrauch hingewiesen werden. Halten Sie Kleinkinder vom Feuerlöscher fern.

Sicherheitshinweise

- Bedienung des Feuerlöschers erfolgt gemäß der auf dem Bedienschild des Feuerlöschers aufgedruckten Piktogramme und Anleitungen sowie unter Berücksichtigung der zusätzlichen Angaben und Hinweise (z.B. zur Anwendung an spannungsführenden elektrischen Anlagen).
- Beachten Sie die auf dem Bedienschild des Feuerlöschers aufgedruckten minimalen und maximalen Temperaturgrenzen, denen der Feuerlöscher ausgesetzt werden darf. Der Anbringungs- bzw. Aufstellungsort des Feuerlöschers muss dem Verwendungszweck und den auf dem Bedienschild angegebenen Temperaturgrenzen entsprechen. Der Feuerlöscher darf keiner Wärmestrahlung ausgesetzt werden, wenn dadurch die maximale Temperaturgrenze überschritten wird. Vor Sonnen-/UV-/ionisierender Strahlung schützen.
- Bei der Benutzung des Feuerlöschers kann es zu elektrostatischer Aufladung des Gerätes kommen (bei CO₂- und Pulverfeuerlöschern).
- Den Löschmittelstrahl nicht aus kurzer Distanz auf Personen richten, insbesondere nicht auf den Kopf.
- Öffnen des Feuerlöschers sowie Instandhaltungsarbeiten nur durch Sachkundige z.B. durch autorisierten Kundendienst.
- Der Feuerlöscher kann unter Druck stehen, Feuerlöscher keiner Gewalteinwirkung von außen aussetzen, nicht gewaltsam öffnen.
- Bei beschädigten oder korrodierten druckhaltenden Teilen ist der Feuerlöscher umgehend durch eine sachkundige Person drucklos zu machen und instand zu setzen.
- Der Feuerlöscher ist grundsätzlich nur bestimmungsgemäß als Feuerlöscher zu verwenden. Nehmen Sie keine baulichen Änderungen am Gerät vor.
- Feuerlöscher sind handbetätigtes mobil einsetzbare Geräte. Wird der Einsatzort eines Feuerlöschers verändert, empfehlen wir das Gerät während des Transports zum neuen Einsatzort zu sichern, idealerweise mittels Transportkarton. Nach jeder Ortsveränderung empfehlen wir durch Sichtprüfung zu kontrollieren, ob das Gerät unbenutzt ist, die Verplombung vorhanden ist und der Feuerlöscher keine sichtbaren Beschädigungen hat. Sollte das nicht der Fall sein, muss die Einsatzbereitschaft durch einen Sachkundigen wiederhergestellt werden.
- Feuerlöscher sind so anzubringen bzw. aufzustellen, dass diese gut sicht- und erreichbar bzw. gegen Um- oder Herunterfallen sowie vor Beschädigungen geschützt sind.
- CO₂-Feuerlöscher dürfen bei Aufenthalt von Personen in Räumen nur eingesetzt werden, wenn pro kg CO₂ eine freie Grundfläche von >5,5 m² vorhanden ist.
- Feuerlöscher mit wässrigem Löschmittel nicht längere Zeit, waagerecht am Einsatzort bereitzustellen, da sich der ständige Kontakt der metallischen Armatur mit dem wässrigen Löschmittel nachteilig auswirken kann. Feuerlöscher sind an Fahrzeugen immer witterungsgeschützt in speziell konzipierten Halterungen zu befestigen, die den auftretenden Kräften widerstehen.
- Feuerlöscher sauber halten, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Die erwartete Lebensdauer tragbarer Feuerlöscher und der darin enthaltenen Einzelteile beträgt maximal 25 Jahre. Die reale Lebensdauer ist abhängig von der Beanspruchung des Feuerlöschers. Bei besonderer Beanspruchung kann die Lebensdauer deutlich kürzer sein. Der Zeitraum der Lebensdauer beginnt mit der Herstellung (siehe Herstelljahr/Endprüfung auf dem Bedienschild).
- Feuerlöscher nur komplett entleert und drucklos durch ein anerkanntes Entsorgungsunternehmen entsorgen lassen.

Feuerlöscher müssen alle zwei Jahre einer sicherheitstechnischen und brandschutztechnischen Überprüfung unterzogen werden, um die Betriebssicherheit zu erhalten. Die Überprüfungen dürfen nur nach Herstellervorgaben von Sachkundigen gem. DIN14406-4 bzw. befähigten Personen nach TRBS 1203 durchgeführt werden.

Hinweise zur Benutzung

Je nach Art eines brennenden Stoffs werden Brände in Brandklassen eingeteilt, die durch ein Piktogramm mit Angabe einer Brandklasse (Großbuchstabe) symbolisiert werden. Brandklassen für die ein Feuerlöscher geeignet ist, werden auf dem Bedienschild des Feuerlöschers angegeben. Feuerlöscher sollten nicht für Brände anderer als der auf dem Bedienschild angegebenen Brandklassen verwendet werden.

Brandklasse A: Brände fester Stoffe organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen

Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Kunststoffe)

Brandklasse C: Brände von Gasen*

Brandklasse D: Brände von Metallen

Brandklasse F: Brände von Speiseölen/-fetten (Fritteusen etc.)

* Brände von Gasen nur dann löschen, wenn nach dem Ablöschen die Gaszufuhr abgestellt oder die weiterhin freigesetzte Gasmenge durch Belüften gefahrlos abgeführt werden kann.

Hinweise zur richtigen Löschechnik



Bei fahrbaren Feuerlöschern die als funktionsfertige Baugruppe in Verkehr gebracht werden entfällt die Prüfung vor Inbetriebnahme gemäß BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 4, Tabelle 12, Nr. 7.10 b. Bei tragbaren Feuerlöschern, die als funktionsfertige Baugruppe in Verkehr gebracht werden, entfällt die Prüfung vor Inbetriebnahme gemäß BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 4, Tabelle 12, Nr. 7.10 a.

Konformitätserklärung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

für eine Baugruppe

Der Hersteller: Minimax Mobile Services GmbH / Minimaxstraße 1 / 72574 Bad Urach

erklärt hiermit, dass die Baugruppe

Beschreibung:

Feuerlöscher bestehend aus Druckbehälter aus Stahl bzw. Aluminium und druckhaltendem Verschluss (weitere typspezifische Beschreibung in anhängender Auflistung)

Verwendungszweck:

Brandschutz

Typ:

siehe Beschriftungsbild bzw. Prägung des Feuerlöschers

Herstelljahr (Endprüfung):

siehe Beschriftungsbild des Feuerlöschers

die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU und EN 3-7, EN 3-8 oder EN 3-9 für tragbare Feuerlöscher* bzw. EN 1866-1 in letztgültiger Fassung für fahrbare Feuerlöscher* erfüllt bzw. den anerkannten Regeln der Technik entspricht.

Das angewandte Konformitätsbewertungsverfahren sowie die benannte Stelle kann der anhängenden Auflistung entnommen werden. Schlauch- und Rohrleitungen mit Anschlussarmaturen, Druckminderer und Manometer sowie nicht gekennzeichnete Verschlüsse/Ventile fallen unter Artikel 4, Absatz 3 der Richtlinie 2014/68/EU. Treibgasflaschen fallen unter die Richtlinie 2010/35/EU (TPED).

Datum: 01/03/2025

i.V. AD

Alexander Dieterich
Teamleiter Konstruktion und Entwicklung

* Feuerlöscher die nicht den oben genannten Normen entsprechen sind in der anhängenden Tabelle mit * gekennzeichnet.



Instruction Manual & Declaration of Conformity for Portable/Mobile Extinguishers according PED



Please read this instruction manual and the extinguisher's label exactly and give these information to all other possible users of the extinguisher. Please read the instruction manual before installation of the extinguisher. Users have to be instructed in the handling of the extinguisher and have to be pointed out to dangers at misuse. Keep children away from fire extinguishers.

Safety Instructions

- Use in accordance with regulations and safety notes at the label (e.g. use at live electrical equipment).
- Take note of the range of temperature the extinguisher may be exposed to as declared on the label. Fire extinguishers shall be selected based on the classes of anticipated fires and on the range of temperature at their designated place of installation. The extinguisher may not be exposed to thermal radiation if the maximum allowed temperature is exceeded in effect.
- When using the fire extinguisher there can occur frictional electricity (in particular at CO₂ - and powder-extinguishers).
- Do not direct the stream of extinguishing agent at short distance on persons especially not to the head.
- Opening as well as maintenance only by competent persons.
- The tank can be under pressure. Do not expose the extinguisher to raw acts of violence, and do not open it by force.
- Damaged or corroded tanks or mountings shall be depressurized by a competent person.
- Tank and mounted parts may only be used as extinguisher. It is not allowed to modify anything at the tank for example by welding or soldering.
- Do not expose to direct sunlight/influence or ionizing radiation.
- Fire extinguishers are manually operated mobile devices. If the place of deployment of a fire extinguisher is changed, we recommend securing the device during transportation to the new place of deployment, ideally using a transport carton. We recommend that after every change of location you carry out a visual examination to check whether the device is unused, the seal is present and the fire extinguisher does not have any visible damage. Should this not be the case, the extinguisher's operational readiness must be restored by a specialized operator.
- Installation or placement of extinguishers where they are easy to see and grab. Prevent extinguishers from falling or being knocked over as from being damaged.
- Use CO₂-extinguishers in rooms occupied with persons only, if there is available free floor space of at least 5.5 m² per kg CO₂.
- Do not place fire extinguishers with aqueous extinguishing agent in horizontal position at the place of use for long periods of time, as the constant contact of the metal fitting with the aqueous extinguishing agent can have a detrimental effect.
- Install extinguishers at vehicles in special brackets that can withstand the dynamic forces and protect them from adverse influence from water or salt.
- Keep the extinguisher clean, do not use any abrasive cleanser, clean only with a damp cloth.
- Portable extinguishers have a life expectancy of maximum 25 years. The real span of life depends on the extent of exposure to stress.
- Unusual stress can lower life expectancy. Shelf life is based on the date of manufacturing. The actual manufacturing date can be found on the extinguisher's label.
- Dispose of the extinguisher only completely empty and depressurized by an approved waste management company.

Periodic inspection and maintenance as required by national regulations

How to use

According to the kind of material that is burning fires are categorized in classes. These classes are represented by a symbol and a capital letter.

Fire classes an extinguisher is suited for are declared and depicted on the extinguishers label. Fire extinguishers should not be used for any other class of fire.

Class A: Fires which involve solid materials of an organic nature, forming glowing ember

Class B: Fires which involve flammable liquids or liquifying materials (e.g. plastics)


Class C: Burning gases*

Class D: Fires which involve combustible metals

Class F: Fires of burning cooking oils/fats (fryer etc.)

* Only Extinguish gas fires if the gas supply can be stopped or the further released gas amount can safely be dissipated by aeration.

How to use an Extinguisher

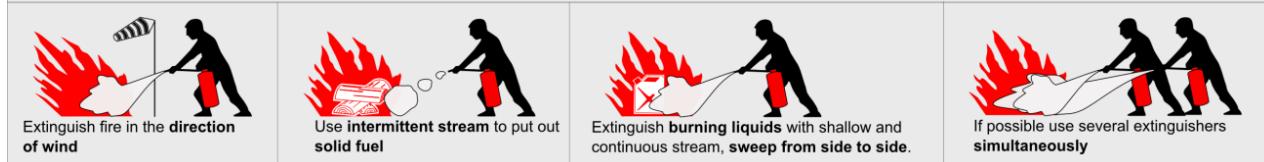

Declaration of Conformity according to 2014/68/EU

for an assembly

The manufacturer: Minimax Mobile Services GmbH / Minimaxstrasse 1 / 72574 Bad Urach

hereby declares that the product

Description:

Fire extinguisher comprising of a steel or aluminium pressure vessel and pressure retaining cap
(for further type-specific description see attached table)

Designated Use:

Fire Protection

Type:

see label of fire extinguisher

Year of Manufacturing (Final inspection):

see label of fire extinguisher

complies with the requirements of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU and currently valid versions of EN 3-7, EN 3-8 or EN 3-9 for portable fire extinguishers* and EN 1866-1 for mobile fire extinguishers* as well as recognized rules of engineering.

The applied conformity assessment procedure as well as the notified body may be viewed in attached table. Hose and pipe lines with fittings, pressure regulators, pressure gauges, unmarked caps/valves are covered under article 4, paragraph 3 of Directive 2014/68/EU. Transportable gas cylinders are covered by Directive 2010/35/EU (TPED).

Date: 01/03/2025

Alexander Dieterich
Teamleiter Konstruktion und Entwicklung

* Fire extinguishers that do not comply with the above mentioned standards are marked by * in attached table.

Auflistung weiterer Angaben zur Konformitätserklärung gemäß 2014/68/EU

Typ	Baumuster-Kennung	Typspezifische Beschreibung Baugruppe		Daten zur Auslegung der Baugruppe		Betriebsparameter Baugruppe "Feuerlöscher"						Konformitätsbewertung											
		Dauerdruck/-Aufladelöscher	Art des Antriebskonzepts	Schlauchleitung mit Düse und Betätigungsseinrichtung mit/ohne max. zulässiger Druck (PS)	Tmin (°C)	Tmax (°C)	PT (bar)	V _{Behälter}	Tmin (°C)	Tmax (°C)	Lösungsmittel	P=Pulver; Ws=Wässrig; CO ₂ =Kohlendioxid	Treibmittel-bezogene Angaben			Baugruppe (BG)	Druckgeräte aus denen Baugruppe besteht	eigenständige angewandte Konformitätsbewertungsverfahren (Module); nicht eigenständig mit "in BG" gekennzeichnet					
Tragbar Pulver				mit PS (bar)										* nur bei Aufladelöscher ** in Treibgasflasche bzw. im Behälter									
P 6 Sc-3	10 1 8	✓	✓		21	-30	60	33	7,7	-30	60	P	6 kg	CO ₂	130	0,175	60	B(P)+C2	[1], [5]	CE0036	B	B	-
P 6 HS-2	5 1 6	✓	✓		21	-30	60	33	7,7	-30	60	P	6 kg	CO ₂	130	0,175	60	B + C2	[13], [5]	CE0036	in BG.	H	-
P 9 HS-2	5 2 7	✓	✓		21	-30	60	33	10,8	-30	60	P	9kg	CO ₂	220	0,295	60	B + C2	[13], [5]	CE0036	in BG.	H	-
P 6 He-4	6 1 1	✓		✓	21	-30	60	33	7,3	-30	60	P.	6 kg	CO ₂	130	0,175	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG.	in BG.	-
P 6 HeS-4	6 1 1	✓		✓	21	-30	60	33	7,3	-30	60	P	6 kg	CO ₂	130	0,175	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG.	in BG.	-
P 9 HeS-4	6 2 2	✓		✓	21	-30	60	33	10,8	-30	60	P	9 kg	CO ₂	200	0,270	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG.	in BG.	-
P 9 M-4	1 2 2	✓		✓	21	-30	60	33	10,8	-20	60	P	9 kg	CO ₂	200	0,270	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG.	in BG.	-
Tragbar Schaum																							
W 6 He-4	6 4 4	✓		✓	23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	CO ₂	60	0,080	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
W 9 He-4	6 5 4	✓		✓	23	-30	60	33	10,4	0	60	ws.	9 L	CO ₂	60	0,080	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
W 6 HeF-4	6 4 4	✓		✓	23	-30	60	33	7,3	-30	60	ws.	6 L	CO ₂	60	0,080	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
W 9 HeF-4	6 5 4	✓		✓	23	-30	60	33	10,4	-30	60	ws.	9 L	CO ₂	60	0,080	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
W 6 H-3	11 4 12	✓	✓		23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	CO ₂	55	0,075	60	B + C2	[13], [5]	CE0036	in BG	H	-
W 9 H-3	11 5 12	✓	✓		23	-30	60	33	10,4	0	60	ws.	9 L	CO ₂	55	0,075	60	B + C2	[13], [5]	CE0036	in BG	H	-
W 6 Sc-4	10 4 20	✓	✓		23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	CO ₂	45	0,065	60	B + C2	[13], [5]	CE0036	in BG	H	-
S 6 S-3 fluorfrei	11 4 12	✓	✓		21	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	CO ₂	55	0,075	60	B + C2	[13], [5]	CE0036	in BG	H	-
S 6 ScK-4 fluorfrei	10 4 10	✓	✓		23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	CO ₂	60	0,080	60	B + C2	[13], [5]	CE0036	in BG	H	-
S 9 ScK-4 fluorfrei	10 5 10	✓	✓		23	-30	60	33	10,4	0	60	ws.	9 L	CO ₂	60	0,080	60	B + C2	[13], [5]	CE0036	in BG	H	-
S 6 He-4 fluorfrei	6 4 11	✓		✓	23	-30	60	33	7,3	5	60	ws.	6 L	CO ₂	75	0,100	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
S 9 He-4 fluorfrei	6 5 11	✓		✓	23	-30	60	33	10,4	5	60	ws.	9 L	CO ₂	75	0,100	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
S 6 HeF-4 fluorfrei	6 4 11	✓		✓	23	-30	60	33	7,3	-25	60	ws.	6 L	CO ₂	75	0,100	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
S 9 HeF-4 fluorfrei	6 5 11	✓		✓	23	-30	60	33	10,4	-25	60	ws.	9 L	CO ₂	75	0,100	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
S 6 HeK-4 fluorfrei	6 4 11	✓		✓	23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	CO ₂	75	0,100	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
S 9 HeK-4 fluorfrei	6 5 11	✓		✓	23	-30	60	33	10,4	0	60	ws.	9 L	CO ₂	75	0,100	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
S 6 AB-4	6 4 4	✓		✓	23	-30	60	33	7,3	5	60	ws.	6 L	CO ₂	60	0,080	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
Ü 6 Sc-4	10 4 -	✓	✓		23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	N ₂ /air	-	-	15	B + C2	[13], [5]	CE0036	in BG	H	-
Ü 9 Sc-4	10 5 -	✓	✓		23	-30	60	33	10,4	0	60	ws.	9 L	N ₂ /air	-	-	15	B + C2	[13], [5]	CE0036	in BG	H	-
Ü 6-4	17 4 -	✓		✓	23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	N ₂ /air	-	-	-	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
Ü 9-4	17 5 -	✓		✓	23	-30	60	33	10,4	0	60	ws.	9 L	N ₂ /air	-	-	-	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
FA 3 He-4	6 6 4	✓		✓	23	-30	60	33	3,6	-30	60	ws.	3 L	CO ₂	25	0,025	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
FA 6 He-4	6 4 4	✓		✓	23	-30	60	33	7,3	-30	60	ws.	6 L	CO ₂	60	0,080	60	B(P)+C2	[21], [5]	CE0036	in BG	in BG	-
Tragbar Kohlendioxid																							
K 2 H-5	n.a.	✓		✓	216,1	-30	60	315	2,67	-30	60	CO ₂	2 kg	-	-	-	B + C2	[9], [5]	CE0036	TPED	H	-	

Auflistung weiterer Angaben zur Konformitätserklärung gemäß 2014/68/EU

Typ	Baumuster-Kennung	Typspezifische Beschreibung Baugruppe		Daten zur Auslegung der Baugruppe		Betriebsparameter Baugruppe "Feuerlöscher"						Konformitätsbewertung											
		Dauerdruck/-Aufladelöscher	Art des Antriebskonzepts	Schlauchleitung mit Düse und Betätigungsseinrichtung mit/ohne	max. zulässiger Druck (PS)	Tmin (°C)	Tmax (°C)	PT (bar)	V _{Behälter}	Tmin (°C)	Tmax (°C)	Funktionstemperaturbereich (abhängig vom Löschmittel)	Löschmittel	P=Pulver; WS=Wässrig; CO ₂ =Kohlensstoffdioxid	Treibmittel-bezogene Angaben			Baugruppe (BG)	Druckgeräte aus den Baugruppe besteht eigenständige angewandte Konformitätsbewertungsverfahren (Module); nichteigenständig mit "in BG" gekennzeichnet				
K 2 H-6	n.a.	✓		✓	220	-30	60	315	2,67	-30	60	CO ₂	2 kg	-	-	-	-	TPED/B	H	-			
K 5 H-6	n.a.	✓		✓	216,1	-30	60	315	6,67	-30	60	CO ₂	5 kg	-	-	-	-	TPED	H	-			
K 5 H-9	n.a.	✓		✓	220	-30	60	315	6,67	-30	60	CO ₂	5 kg	-	-	-	-	TPED/B	H	-			
CD 5 AM-2	n.a.	✓		✓	216,1	-30	60	310	6,67	-30	60	CO ₂	5 kg	-	-	-	-	TPED/B	Art. 4 Abs.3	-			
Fahrbar																							
P 50 H	n.a.	✓	✓		20	-30	60	30	52,0	-20	60	P	50	CO ₂	1 kg	1,670	60	A1	[8]	CE0036	B + D	H	B+D
S 50 K fluorfrei*	n.a.	✓	✓		20	-30	60	30	55,0	5	60	ws.	50 L	N ₂	-	3,000	150	A1	-	CE0036	H	in BG	B+D
S 50 H F fluorfrei*	n.a.	✓	✓		20	-30	60	23	55,0	-25	60	ws.	50 L	N ₂	-	3,000	150	A1	-	CE0036	H	in BG	B+D
Zertifikate:																		Benannte Stellen:					
[1] B: Z-IS-AN3-STG-22-07-2820873-08101004																		CE0036: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstr. 199, 80686 München, Germany					
[5] C2: Z-IS-AN3-STG-24-06-2820873-03154437																		CE0029: APRAGAZ Chaussée de Vilvorde 156, 1120 Brussel					
[8] A1: Z-IS-DDB-MAN-12-05-13748391-002 inkl. Prüfbericht																							
[9] B: Z-IS-AN3-STG-22-06-2820873-27195108																							
[11] B: Z-IS-AN3-STG-22-06-2820873-27195108																							
[12] B: Z-IS-AN1-MAN-16-06-05-137748391-001																							
[13] B: Z-IS-AN1-MAN-16-05-13748391-002																							
[19] B: 16/DE/3997-0-REV 0																							
[20] D: 17/DE/4063-0-REV 0																							
[21] B(P): Z-IS-AN1-MAN-18-04-2820873-30111407																							

Listing of type specific information to Declaration of Conformity acc. 2014/68/EU

		Type-Specific Description of Assembly		Design Related Data for Assembly						Operational Parameters for Assembly						Conformity Assessment						
Type	Type-identifier	Type of fire extinguisher	Hose with nozzle and with /without actuator	maximum allowable pressure [PS]		min. allowed temperature		max. allowed temperature		Test pressure		Volume of vessel		Acceptable range for temperature (depends on extinguishing agent)		Propelling gas related data		Assembly (assy.)		Pressure equipment making up the assembly separately applied conformity assessment procedure (modules); associated conformity assessment marked by "in assy."		
		Stored pressure type	Cartridge-operated	With	Without	ps [bar]	Tmin (°C)	Tmax (°C)	PT [bar]	V_vessel	P	Amount	Type of extinguish. agent	P= ^{powder} ; liq= ^{liquid} agent; CO ₂ =carbon dioxide	* only cartridge-operated extinguishers ** in cartridge or vessel			Vessel	Cap	Safety relief valve (if applicable)		
portable dry-powder																						
P 6 Sc-3	10 1 8	✓	✓	21	-30	60	33	7,7	-30	60	P	6 kg	CO ₂	130	0,175	60	B(P)+C2 [1], [5]	CE0036	B	B	-	
P 6 HS-2	5 1 6	✓	✓	21	-30	60	33	7,7	-30	60	P	6 kg	CO ₂	130	0,175	60	B+C2 [13], [5]	CE0036	in assy.	H	-	
P 9 HS-2	5 2 7	✓	✓	21	-30	60	33	10,8	-30	60	P	9kg	CO ₂	220	0,295	60	B+C2 [13], [5]	CE0036	in assy.	H	-	
P 6 He-4	6 1 1	✓	✓	21	-30	60	33	7,3	-30	60	P.	6 kg	CO ₂	130	0,175	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
P 6 HeS-4	6 1 1	✓	✓	21	-30	60	33	7,3	-30	60	P	6 kg	CO ₂	130	0,175	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
P 9 HeS-4	6 2 2	✓	✓	21	-30	60	33	10,8	-30	60	P	9 kg	CO ₂	200	0,270	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
P 9 M-4	1 2 2	✓	✓	21	-30	60	33	10,8	-20	60	P	9 kg	CO ₂	200	0,270	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
portable foam																						
W 6 He-4	6 4 4	✓	✓	23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	CO ₂	60	0,080	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
W 9 He-4	6 5 4	✓	✓	23	-30	60	33	10,4	0	60	ws.	9 L	CO ₂	60	0,080	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
W 6 HeF-4	6 4 4	✓	✓	23	-30	60	33	7,3	-30	60	ws.	6 L	CO ₂	60	0,080	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
W 9 HeF-4	6 5 4	✓	✓	23	-30	60	33	10,4	-30	60	ws.	9 L	CO ₂	60	0,080	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
W 6 H-3	11 4 12	✓	✓	23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	CO ₂	55	0,075	60	B+C2 [13], [5]	CE0036	in assy.	H	-	
W 9 H-3	11 5 12	✓	✓	23	-30	60	33	10,4	0	60	ws.	9 L	CO ₂	55	0,075	60	B+C2 [13], [5]	CE0036	in assy.	H	-	
W 6 Sc-4	10 4 20	✓	✓	23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	CO ₂	45	0,065	60	B+C2 [13], [5]	CE0036	in assy.	H	-	
S 6 S-3 fluorfrei	11 4 12	✓	✓	21	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	CO ₂	55	0,075	60	B+C2 [13], [5]	CE0036	in assy.	H	-	
S 6 ScK-4fluorfrei	10 4 10	✓	✓	23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	CO ₂	60	0,080	60	B+C2 [1], [5]	CE0036	in assy.	H	-	
S 9 ScK-4fluorfrei	10 5 10	✓	✓	23	-30	60	33	10,4	0	60	ws.	9 L	CO ₂	60	0,080	60	B+C2 [1], [5]	CE0036	in assy.	H	-	
S 6 He-4 fluorfrei	6 5 11	✓	✓	23	-30	60	33	7,3	5	60	ws.	6 L	CO ₂	75	0,100	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
S 9 He-4 fluorfrei	6 4 11	✓	✓	23	-30	60	33	10,4	5	60	ws.	9 L	CO ₂	75	0,100	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
S 6 HeF-4 fluorfrei	6 4 11	✓	✓	23	-30	60	33	7,3	-25	60	ws.	6 L	CO ₂	75	0,100	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
S 9 HeF-4 fluorfrei	6 5 11	✓	✓	23	-30	60	33	10,4	-25	60	ws.	9 L	CO ₂	75	0,100	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
S 6 HeK-4 fluorfrei	6 4 11	✓	✓	23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	CO ₂	75	0,100	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-	
S 9 HeK-4 fluorfrei	6 5 11	✓	✓	23	-30	60	33	10,4	0	60	ws.	9 L	CO ₂	75	0,100	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0037	in assy.	in assy.	-	
S 6 AB-4	6 4 4	✓	✓	✓	23	-30	60	33	7,3	5	60	ws.	6 L	CO ₂	60	0,080	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0038	in assy.	in assy.	-
Ü 6 Sc-4	10 4 -	✓	✓	23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	N2/air	-	-	15	B+C2 [13], [5]	CE0039	in assy.	H	-	
Ü 9 Sc-4	10 5 -	✓	✓	23	-30	60	33	10,4	0	60	ws.	9 L	N2/air	-	-	15	B+C2 [13], [5]	CE0036	in assy.	H	-	
Ü 6-4	17 4 -	✓	✓	✓	23	-30	60	33	7,3	0	60	ws.	6 L	N2/air	-	-	-	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-
Ü 9-4	17 5 -	✓	✓	✓	23	-30	60	33	10,4	0	60	ws.	9 L	N2/air	-	-	-	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-
FA 3 He-4	6 6 4	✓	✓	✓	23	-30	60	33	3,6	-30	60	ws.	3 L	CO ₂	25	0,060	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-
FA 6 He-4	6 4 4	✓	✓	✓	23	-30	60	33	7,3	-30	60	ws.	6 L	CO ₂	60	0,080	60	B(P)+C2 [21], [5]	CE0036	in assy.	in assy.	-
Portable Carbon Dioxide																						
K 2 H-5	n.a.	✓	✓	✓	216,1	-30	60	315	2,67	-30	60	CO ₂	2 kg	-	-	-	-	B+C2 [9], [5]	CE0036	TPED	H	-

Listing of type specific information to Declaration of Conformity acc. 2014/68/EU

Type	Type-identifier	Type-Specific Description of Assembly		Design Related Data for Assembly						Operational Parameters for Assembly						Conformity Assessment									
		Stored pressure type Cartridge-operated	Type of fire extinguisher	With	Without	Hose with nozzle and with /without actuator	maximum allowable pressure (PS)	Tmin (°C)	Tmax (°C)	PT (bar)	V _{vessel}	Acceptable range for temperature (depends on extinguishing agent)	Tmin (°C)	Tmax (°C)	Type of extinguish. agent	P=Powder; liq.=liquid agent; CO ₂ =carbon dioxide	Propelling gas related data	* only cartridge-operated extinguishers	** in cartridge or vessel	Assembly (assy.)	Pressure equipment making up the assembly	separately applied conformity assessment procedure (modules); associated conformity assessment marked by "in assy."			
K 2 H-6	n.a.	✓		✓		✓	220	-30	60	315	2,67	-30	60	CO ₂	2 kg	-	-	-	B + C1 [12], [5]	CE0036	TPED/B	H	-		
K 5 H-6	n.a.	✓		✓		✓	216,1	-30	60	315	6,67	-30	60	CO ₂	5 kg	-	-	-	B + C2 [11], [5]	CE0036	TPED	H			
K 5 H-9	n.a.	✓		✓		✓	220	-30	60	315	6,67	-30	60	CO ₂	5 kg	-	-	-	B + C1 [12], [5]	CE0036	TPED/B	H	-		
CD 5 AM-2	n.a.	✓		✓		✓	216,1	-30	60	310	6,67	-30	60	CO ₂	5 kg	-	-	-	B + C2 [12], [5]	CE0036	TPED/B	Art. 4 Sect. 3	-		
Mobile Extinguishers																									
P 50 H	n.a.	✓	✓	✓		✓	20	-30	60	30	52,0	-20	60	P	50	CO ₂	1000	1,670	60	A1 [8]	CE0036	B + D	H	B+D	
S 50 K fluorfrei*	n.a.	✓	✓	✓		✓	20	-30	60	30	55,0	5	60	ws.	50 L	N ₂	-	3,000	150	A1	-	CE0036	H	in assy.	B+D
S 50 H F fluorfrei*	n.a.	✓	✓	✓		✓	20	-25	60	30	55,0	-25	60	ws.	50 L	N ₂	-	3,000	150	A1	-	CE0036	H	in assy.	B+D

Certificates:

- [1] B: Z-IS-AN3-STG-22-07-2820873-08101004
- [5] C2: Z-IS-AN3-STG-24-06-2820873-03154437
- [8] A1: Z-IS-DDB-MAN-12-05-13748391-002 incl. test report
- [9] B: Z-IS-AN3-STG-22-06-2820873-27195108
- [11] B: Z-IS-AN3-STG-22-06-2820873-27195108
- [12] B: Z-IS-AN1-MAN-16-06-05-137748391-001
- [13] B: Z-IS-AN1-MAN-16-05-13748391-002
- [19] B: 16/DE/3997-0-REV 0
- [20] D: 17/DE/4063-0-REV 0
- [21] B(P): Z-IS-AN1-MAN-18-04-2820873-30111407

Notified Bodies:

- CE0036: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstr. 199, 80686 München, Germany
- CE0029: APRAGAZ Chaussée de Vilvorde 156, 1120 Brussel